TAMPON
AB TİP İNCELEME RAPORU

Rapor No: LDsq08-0901-0280-26

Dosya No: LD.IV-A.0004

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.

Battalgazi Mah. Gecesefası Sk. No:3/4 Sultanbeyli - İSTANBUL
Tel: 0216 290 1678 Fax: 0216 290 16 79 Web: www.dsq.com.tr

2014/33/AB ASANSÖR YÖNETMELİĞİ
2014/33/AB EK IV A

FİRMA BİLGİLERİ	
Başvuru Sahibi Unvanı	MEHMET BOZKURT – BOZKA KAUÇUK PLASTİK İMALATI
Başvuru Sahibi Adresi	FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10659. SOK. NO:6/1 – KARATAY /KONYA
Üretici Unvanı	MEHMET BOZKURT – BOZKA KAUÇUK PLASTİK İMALATI
Üretici Adresi	FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10659. SOK. NO:6/1 – KARATAY /KONYA

TASARLANAN TAMPON BİLGİLERİ	
Ürünün Tanımı	Enerji Depolayan Tamponlar (Doğrusal Olmayan)
Seri No	Test Numunesi
Tip	BZ
Model	BZP1, BZK1

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ			
Uygunluk Değerlendirme Tarihi	28.07.2026 25.08.2026	**Uygunluk Değerlendirme Standartları**	TS EN 81-20:2020 TS EN 81-50:2020

Bu değerlendirme raporu D KARE' nin onayı olmadan kısmı olarak kopyalanıp dağıtılamaz.

ELEKTRİK ANAHTARI BİLGİLERİ (Hidrolik Tamponlar İçin)			
Tip	---		
Üretici	---	**Sertifika Numarası**	---
Elektrik Akımı	---	**Koruma Derecesi**	---

A. TEKNİK DOKÜMANTASYONUN VE TİPİN TEKNİK DOKUMANTASYONA UYUMU	
Asansör güvenlik aksamının temsili numunesi	Bozka BZP1 test numunesi Bozka BZK1 test numunesi
Uyumlaştırılmış standarttan sapma durumunda eş değer çözümleri gösteren kanıt dokümanlar. Gereken durumlarda bu dokümanlar deney sonuçlarını da göstermelidir.	Sapma yok. Uygulanabilir değil.
Kullanım alanı için özellikle hız, yük ve güç için olası sınırlar ile patlayıcı çevre ve tehlikeye maruz kalma koşulları da dahil olmak üzere asansör güvenlik aksamının genel açıklaması.	BOZKA asansör tamponu BZP1 tip montaj kılavuzu BOZKA asansör tamponu BZK1 tip montaj kılavuzu
Tasarım ve imalat çizimi veya şeması.	Tipe ait çizimler incelenmiştir.
Asansör güvenlik aksamının çizim ve şemaların anlaşılması için gerekli açıklama.	BOZKA asansör tamponu BZP1 tip montaj kılavuzu BOZKA asansör tamponu BZK1 tip montaj kılavuzu
Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere 2014/33/AB Ek I maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.	Sapma mevcut değil.
İmalatçı tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamaları.	BOZKA asansör tamponu teknik dosya
Deney sonuçları.	LDsq08-0901-0280-26T numaralı FR.LD.28 Tampon Test Raporları
Asansör güvenlik aksamına ait olan kurulum talimatının bir kopyası.	BOZKA asansör tamponu BZP1 tip montaj kılavuzu BOZKA asansör tamponu BZK1 tip montaj kılavuzu
Seri imal edilen asansör güvenlik aksamının, incelenen asansör güvenlik aksamına uygun olmasını sağlamak için imalat aşamasında alınan tedbirler.	Uygulanabilir değil.
AB uygunluk beyanı örneği	Örnek uygunluk beyanı görüldü.

Bu değerlendirme raporu D KARE' nin onayı olmadan kısmı olarak kopyalanıp dağıtılamaz.

B. YAPILAN KONTROLLER, DENEYLER VE SONUÇLARI

1- DENEYLERİN SONUÇLARI

Veri / Tip	BZP1	BZK1
Azami Çarpma Hızı (m/s)	1,15	1,15
En Yüksek Kapasite (kg)	2000	2000
En Düşük Kapasite (kg)	750	600
Çap (mm)	116	122,4
Strok (mm)	60	40
Tampon Yüksekliği (mm)	100	100
Beyan edilen Çalışma Ortamı (°C - % nem)	20 °C – % 45 nem	20 °C – % 45 nem
Yağ Tipi	--	--

Yukaridaki tabloda belirtilen tiplere ait gerçekleştirilen deneylerin sonuçları LDsq08-0901-0280-26T numaralı FR.LD.28 Tampon Test Raporu ile kayıt altına alınmıştır.

Test raporunda belirtilen ürün ivmelenme eğrileri 1000 Hz hassasiyetindeki cihaz ile ölçüm yapılarak oluşturulmuş ve ölçülen sonuçlar 50 Hz düşük yoğunluklu filtreleme gerçekleştilerek değerlendirilmiştir.

2- ELEKTRİK KONTAĞININ KONTROLÜ (Hidrolik Tamponlar İçin - TS EN 81-20 madde 5.6.2.2.1.6 ve madde 5.11.2.2)

Bu maddelerin uygunluğu kontak üreticisinin sağladığı dokümanlar esas alınarak değerlendirilmiştir.

Tip İçin Kullanılan Anahtara Ait Dokümanlar (Uygunluk Beyanı, Uygunluk Belgesi, Test Raporu vb.)		**Değerlendirme Sonucu**	
Doküman Yayın Tarihi	**Doküman Adı**		
---	---	☐ - UYGUN	☐ - UYGUN DEĞİL

3- Değerlendirme Faaliyetleri Sırasında Kullanılan Ölçüm Cihazları:

Cihaz Adı	*Marka – Seri No*	*Kalibrasyon Tarihi*	*Kalibrasyon No*
İVME ÖLÇER	*HENNİNG/1440455*	*06.2026*	*0271K-0626-00053*
ŞERİTMETRE	*TYSON / ŞM-22*	*04.2026*	*0426-00463*
VERNİYERLİ KUMPAS	*---- / 4597 KU-09*	*04.2026*	*0426-00468*
SICAKLIK ÖLÇER	*TFA DOSTMANN/ 0514SN 01*	*06.2026*	*0242K-0626-00040*
VİNÇ KANTAR	*NECKLİFE/H34*	*06.2025*	*25-31301*

Bu değerlendirme raporu D KARE' nin onayı olmadan kısmı olarak kopyalanıp dağıtılamaz.

4- Uygunluk Değerlendirme Bulguları

a) 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EK I Temel Sağlık Güvenlik Kurallarında Sapmalar

---

b) Uyumlaştıılmış Standartlardan Sapmalar

---

c) Diğer

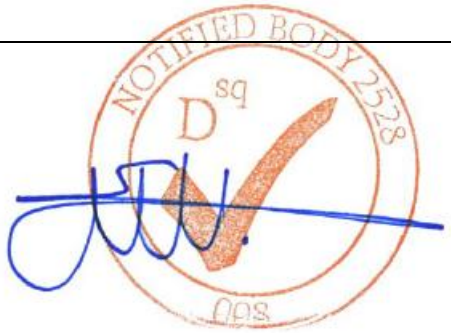
C- SONUÇ VE RAPOR BİLGİLERİ

29 Haziran 2016 Tarih ve 29757 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 4. Bölüm 19. maddesi (a) bendi çerçevesinde 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin IV. Ekinin A bendine göre AB Tip İnceleme belgesi düzenlenmesi amacı ile başvuru sahibine ait tamponun muayene ve deney işlemleri 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine ve TS EN 81-20 ile TS EN 81-50 standartlarının uygulanabilir maddelerine göre gerçekleştirilmiştir.

Teknik Uzmanın Tavsiyesi: Uygunluk değerlendirme işlemi sonucunda bu raporda teknik özellikleri belirtilen asansör güvenlik aksamı tipinin 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin Ek-1 Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

Rapor Ekleri: ---

Rapor Tarihi: 01.09.2026

RAPOR BİLGİLERİ	
Raporu Hazırlayan **Teknik Uzman**	**İmza**
EMRE KAYRAN	

Bu değerlendirme raporu D KARE' nin onayı olmadan kısmı olarak kopyalanıp dağıtılamaz.